

6.3.4 節水建築標準

一、採用省水器具


- 1.本校早期建校舍時，較少省水標章器材，故使用馬桶水量 $<5\text{L}$ ，水龍頭使用省水閥、節水墊片，或調整出水量，來達成節水目的。
- 2.後期更新馬桶為一段式省水馬桶或二段式省水馬桶。水龍頭一律採購省水式或感應式水龍頭。
- 3.經濟部水利署規定 2018 年 4 月 1 日起，所有在國內販售的馬桶都必須具備省水標章。





二、雨/中水貯留供水系

雨水回收

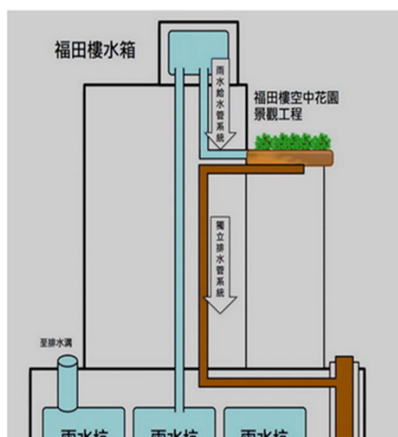

中央校區福田樓

儲水槽容量 2,000立方公尺

地面水面積 1,037平方公尺

回收水供廁所沖刷及澆灌

雨水回收



【介仁校區】收集地表雨水至地下蓄水池儲存，經初級過濾及沉澱後，供校內廁所沖刷及噴灌使用。



雨水回收

【建國校區】收集雨水至屋頂蓄水池儲存，僅供澆灌使用。



中水回收



【介仁校區】回收水源為體育館泳池排放水，回收至活動中心地下室筏基，以既設沖刷恆壓泵送至活動中心及宿舍廁所沖刷使用。中水回收管線有標示，每月統計回收數量並紀錄，且每3個月進行水質檢測，確保用水安全。



